



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305673741

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能转换开关

LW12-16; Ui:500V, Uimp:6kV; Ith:16A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/2.6A; DC-13:
Ue/Ie: DC220V/0.27A; IP40(工作面).型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月08日 有效期至：2029年08月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305673741

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：↵

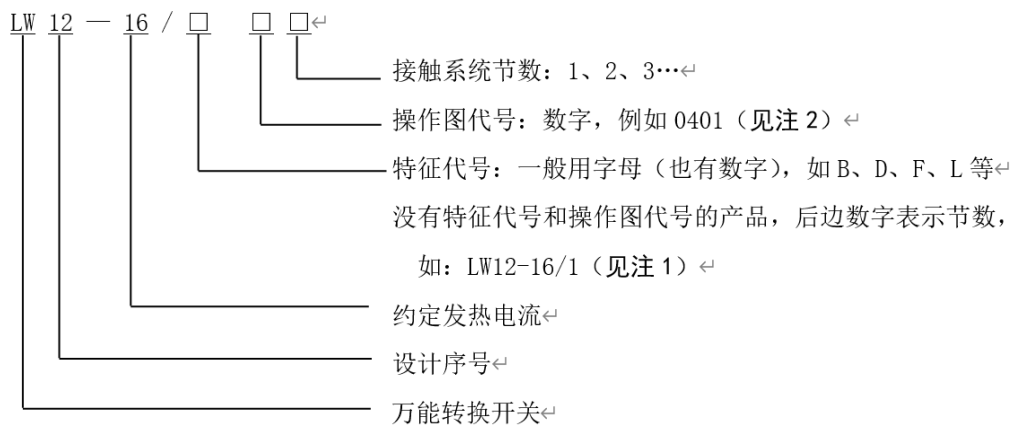

注 1：第一个□：特征代号表示操作方式：1、定位型（不表示，如所送样品 LW12-16/1）；2、自复型：用字母 Z 表示（无），3、定位自复操作型：字母 D 表示，4、定位自复带闭锁装置型：字母 B 表示，5、防护型组合式：字母 F，6、自锁操作：字母 L 等；↵

注 2：第二个□：操作图代号用数字表示：它表示当开关手柄处在某一个固定位置时如左 45° 时那一路接通，那一路断开（例如 1——2 断开，5——6 接通）等，他和特征代号组合成很多接线方式。定位型不表示！↵

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司